

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení-videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera venkovní – bullet

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasové zařízení, v rozvaděči
- Stanice hlasitele
- Reproduktorové skřítky nástěnné
- Zukový projektor
- Tiskový reproduktor

LEGENDA STA

- STA rozvaděč
- TV+R zásuvka


LEGENDA Hodiny

- Díglitní hodiny aboustranné
- Nástěnné hodiny

LEGENDA Docházka


- Docházková terminál

Sestava zásuvek pro interaktivní tabuli

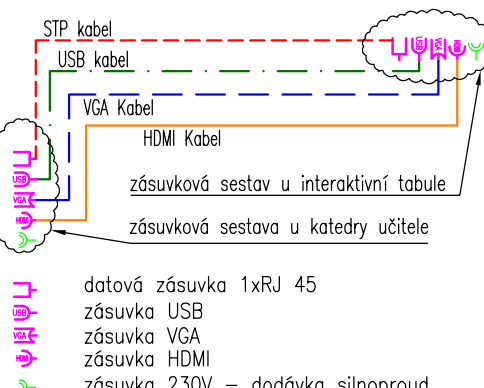


Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 100cm od osy místnosti.
Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami slabinoproudu.
Slabinoproud zásuvky budou propojeny interaktivní tabulí s pracovištěm učitele.
Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo ze interaktivní tabulí.

DETAIL HLAVNÍ TRASY - dodává slaboproud



MEZIPATRO

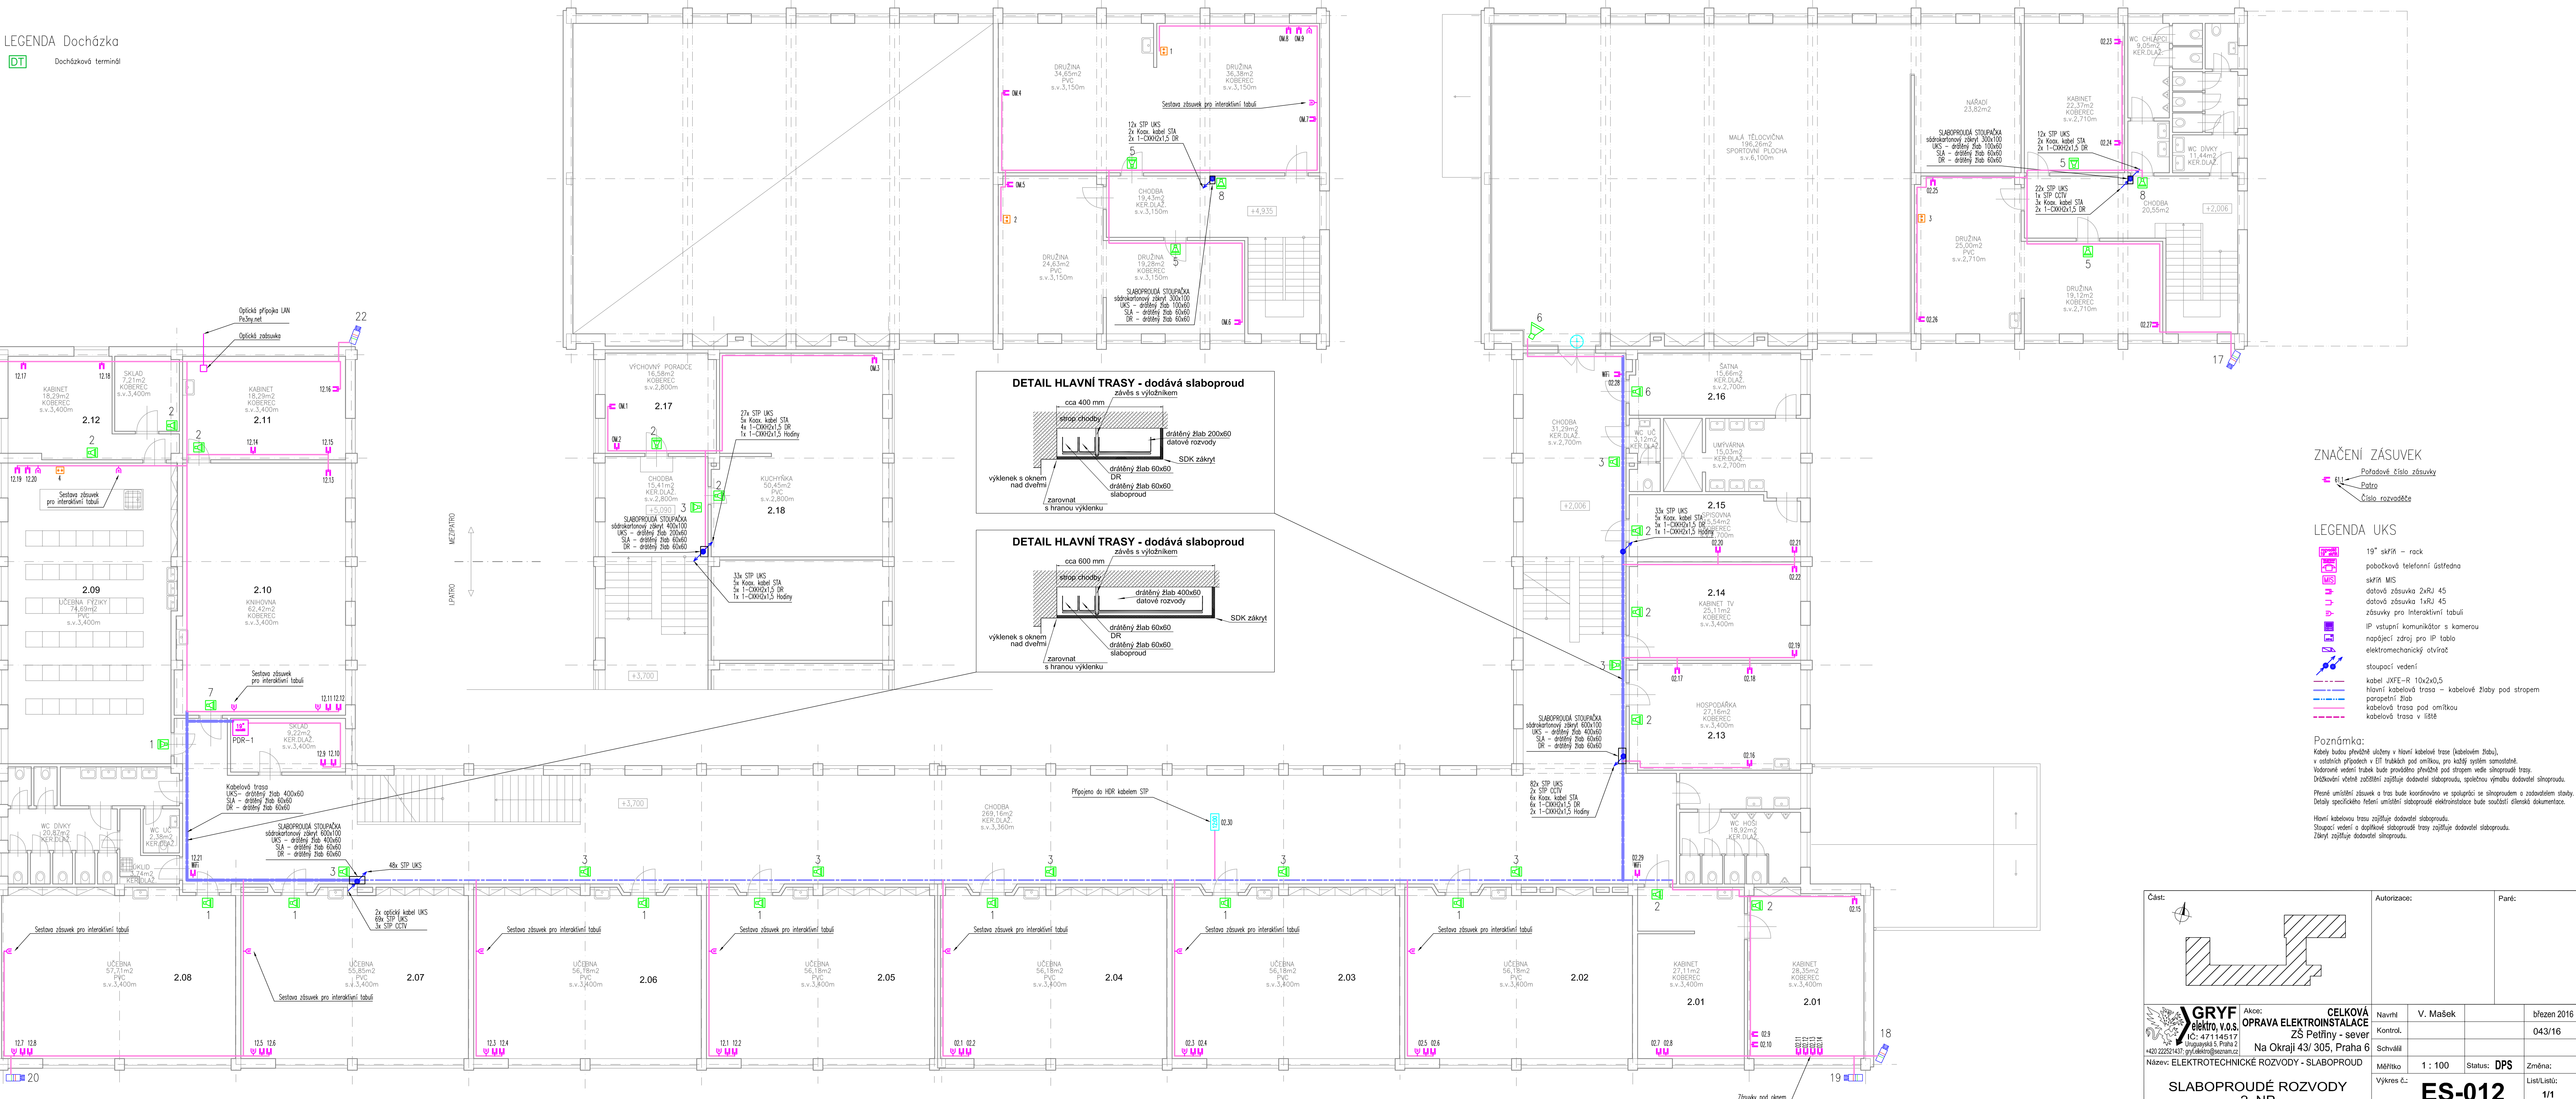

ZNAČENÍ ZÁSUVKY

- 19" skříň – rack
- pobožková telefonní šedředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro interaktivní tabuli
- IP vstupní komunikátor s kamerou
- napájecí zdroj pro IP tabulí
- elektromechanický otvírák
- stoupací vedení
- kabel JKE-R 10x2x0,5
- Noví kabelová trasa – kabelové žlaby pod stropem
- parapetní žlab
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v řítě

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobožková telefonní šedředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro interaktivní tabuli
- IP vstupní komunikátor s kamerou
- napájecí zdroj pro IP tabulí
- elektromechanický otvírák
- stoupací vedení
- kabel JKE-R 10x2x0,5
- Noví kabelová trasa – kabelové žlaby pod stropem
- parapetní žlab
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v řítě

Poznámka:
Kabely budou převážně uloženy v Hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu),
v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně.
Vodorovné vedení trasek bude prováděno převážně pod stropem vede slabinoproud trasy.
Distribuční kabelové rozvaděče budou umístěny v blízkosti vstupních dveří, v blízkosti vstupních dveří.
Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se slabinoproud a rozvaděčem školy.
Detaily specifické řešení umístění slabinoproud elektrifikace bude součástí detailné dokumentace.
Hlavní kabelovou trasu zajišťuje dodavatel slabinoproud.
Stoupací vedení a doplňkové slabinoproud trasy zajišťuje dodavatel slabinoproud.
Záběr zajišťuje dodavatel slabinoproud.

Část:	Autorizace:	Paré:
	Navrhl: V. Mašek	březen 2016
Kontrola: Schválil:		043/16
Měřítka: 1 : 100	Status: DPS	Změna:
Výkres č.: ES-012		1/1

Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SLABOPROUD

SLABOPROUDÉ ROZVODY 2. NP